



Querstromventilator
 Typ 40 EC 24 VDC
 Typ 45 EC 24 VDC
 Typ 65 EC 24 VDC

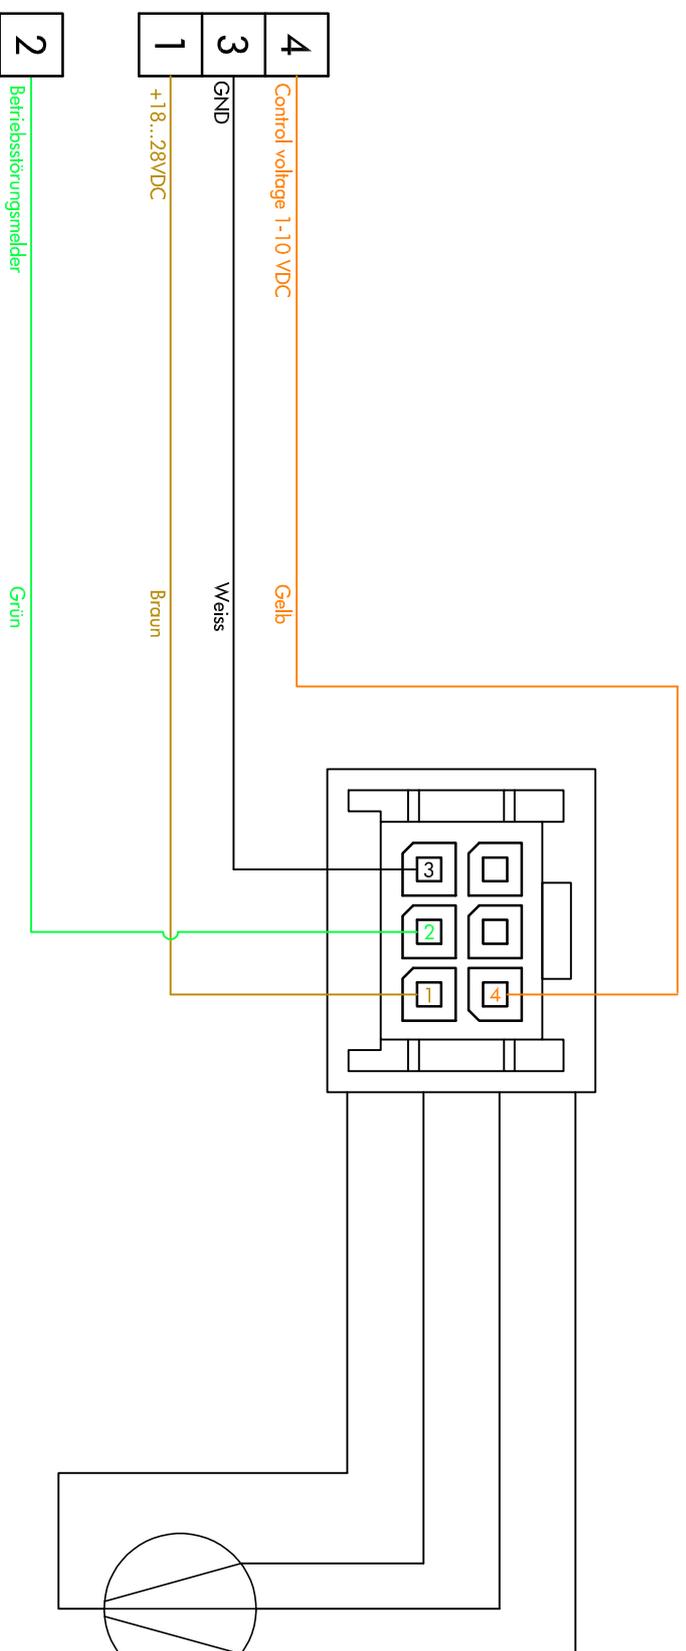

Die Farbvorgaben sind massgebend.
 Die Übereinstimmung muss eindeutig eingehalten
 werden.

Beachten:
 Die Reihenfolge und Anordnung der
 Anschluss-Klemmen können nach Modellen variieren.

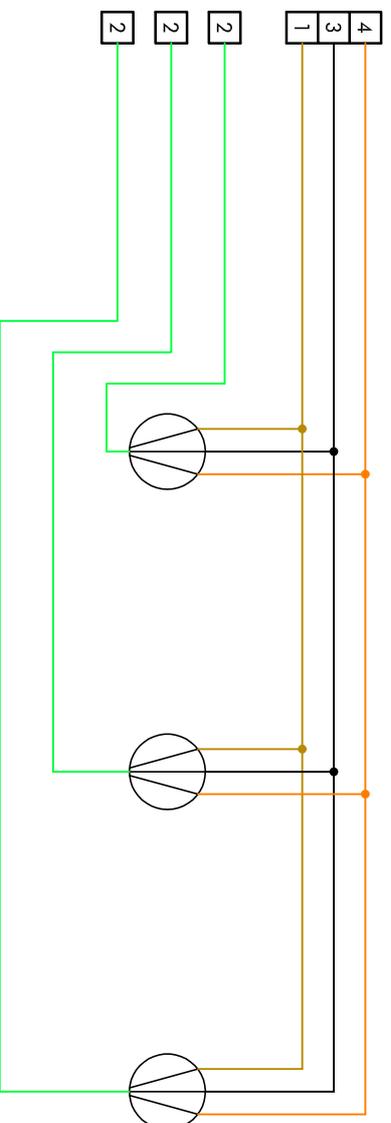

Schaltung von mehreren
 Querstromventilatoren
 Typ 40 EC 24 VDC
 Typ 45 EC 24 VDC
 Typ 65 EC 24 VDC